
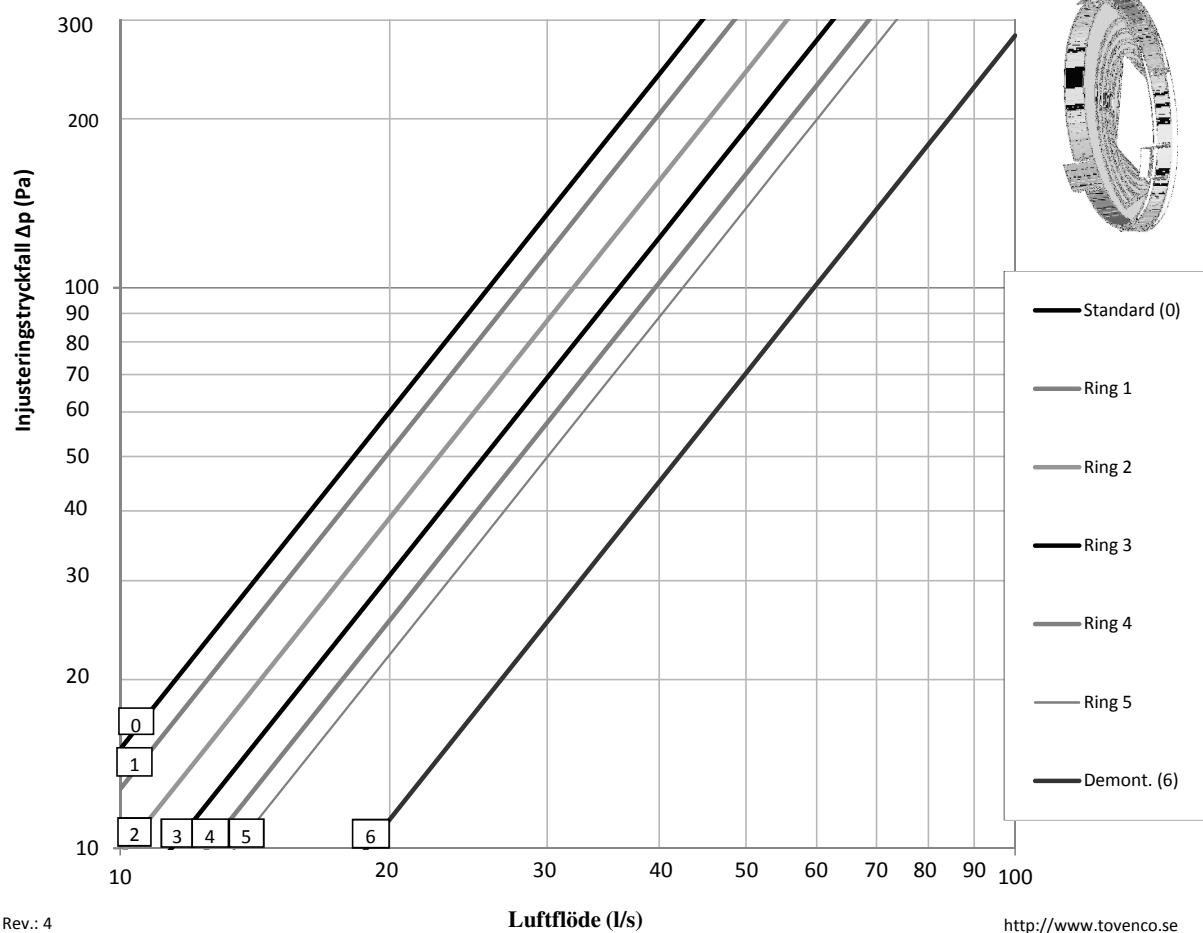
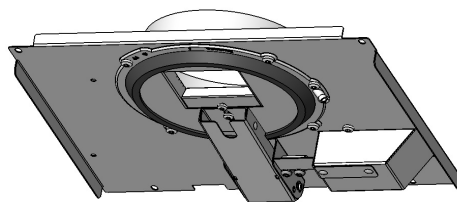


Tovencos bostadsspjäll, 7E3 (Injustering, forcering)

Diagrammet gäller för luft med densiteten 1.2 kg/m³. Kåpans injusteringstryckfall är uppmätt enligt nedanstående figur.
OBS! Injustering görs via mät nipple i kåpan, med fettfilter demonterade.

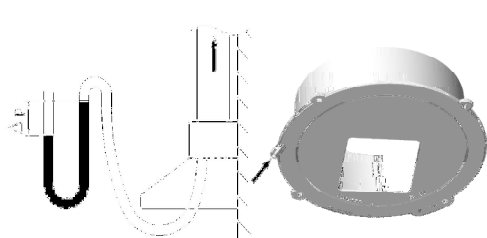

Rev.: 4
7E3 ->

<http://www.tovenco.se>