



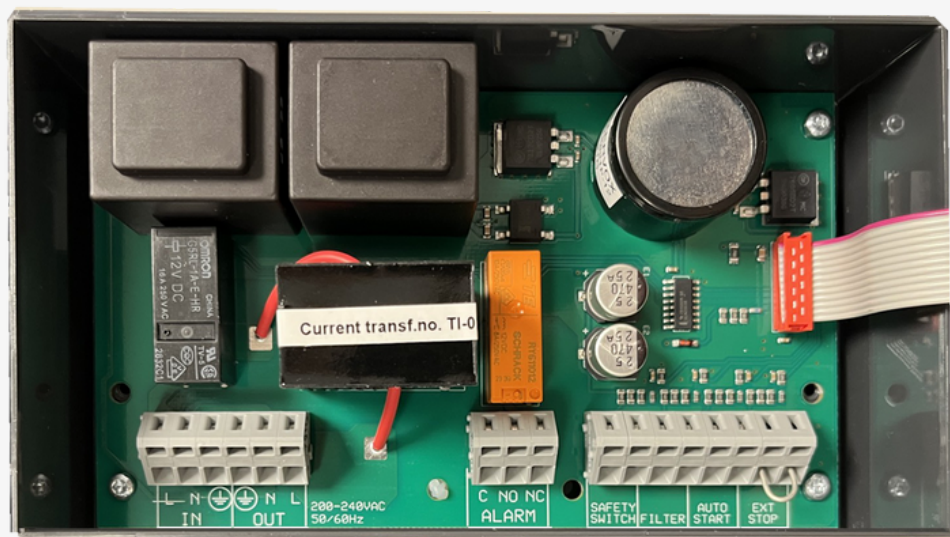

Inkoppling av kontrollpanel
TCP - 2X för UV - anläggning.

Tovenco

7E9/10 JB

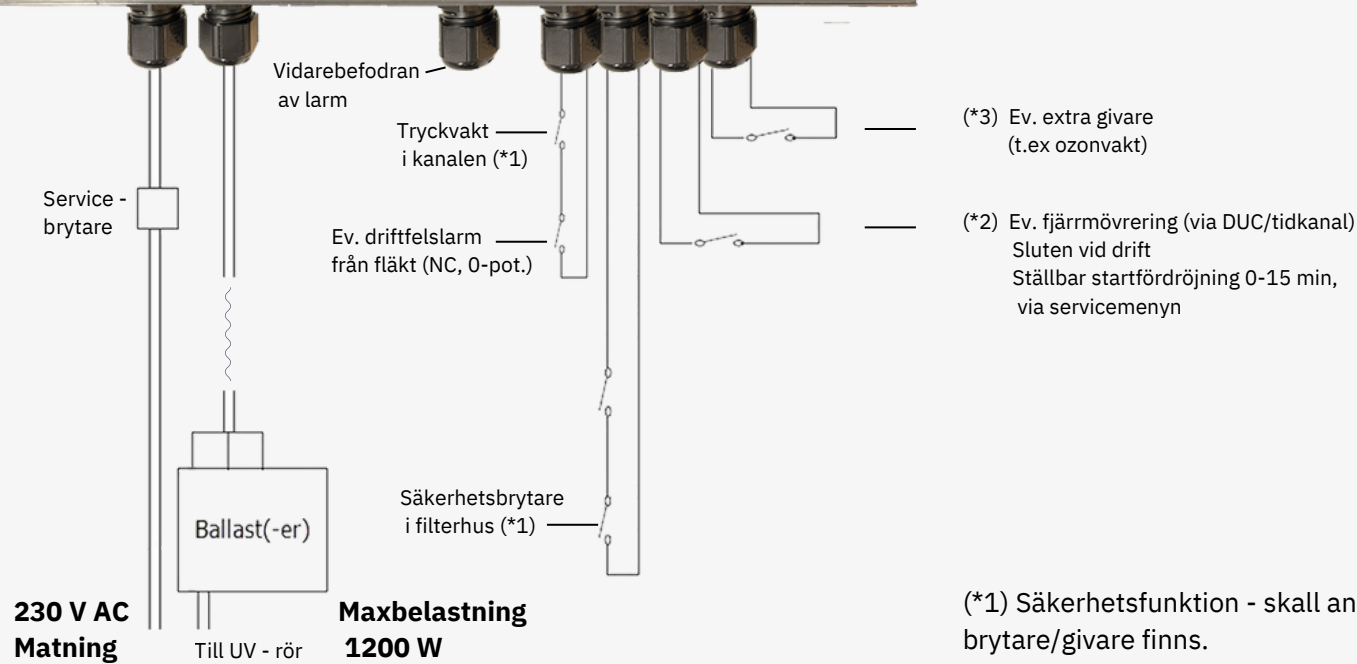

- (*1) Säkerhetsfunktion - skall anslutas när sådan brytare/givare finns.
(*2) Tillvalsfunktion - rekommenderas!
(*3) Tillval - följ resp. givartillverkares anvisningar.
(Ej använda plintar bygglas)